



- NOTAS GERAIS:**
- PARA AS PRUMADAS 1A E 4B, EXECUTAR ESTRUTURA DA FACHADA VENTILADA NA PRÓPRIA ESTRUTURA DA ESCADA. VERIFICAR CONDIÇÕES APÓS A DEMOLIÇÃO "IN LOCO" PARA MELHOR AVALIAÇÃO DA SOLUÇÃO - VER DET. A - FOLHA 7101.
 - PROFUNDIDADE DOS NICHOS DOS CAIXILHOS DAS ESCADAS E SANITÁRIOS = 32cm. PREVER REQUADRAMENTO CONFORME DET. 3 - FOLHA 7102.
 - PREVER SUBSTITUIÇÃO DAS GREIJAS DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO PISO EXTERNO DO PAVIMENTO TERREO.
 - DEVERÁ OBSERVAR O LAUDO EMITIDO PELA EMPRESA FALÇAO BAUER - FB 05138. TRT, SOBRE AS ESPESURAS DO EMBOÇO E CAMADAS AUXILIARES EXISTENTES A SEREM REMOVIDAS PARA A INSTALAÇÃO DA FACHADA VENTILADA.
 - PARA A FIXAÇÃO DA FACHADA VENTILADA NAS PRUMADAS POSTERIORES A / B E FRONTAIS A / B, OBSERVAR QUE DEVERÁ SER VENCIDO O "CAIXÃO PERDIDO" EXISTENTE. VER FL. 7102: DET. 1 E CORTE PARCIAL CP-3.
 - ALTURA ESTIMADA DE PISO = 4,00m.
 - APÓS A REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE, EXECUTAR:
 - JATEAMENTO DAS SUPERFÍCIES, REPAROS EM TRINÇAS E IMPERFEIÇÕES DAS SUPERFÍCIES EM ALVENARIAS E CONCRETO.
 - TAMPONAMENTO DOS FUROS NAS PAREDES DAS PRUMADAS POSTERIOR A e B / FRONTAL A e B (CONSIDERANDO 2 FUROS POR PAVIMENTO EM CADA PANO, ONDE SERÁ MONTADA A CREAMELHEIRA). O GRAUATEAMENTO LOCALIZADO NAS ALVENARIAS ONDE SERÁ EXECUTADO O PERFIL DE FIXAÇÃO DO SISTEMA DA FACHADA VENTILADA - VER CORTE PARCIAL CP-4, NA FOLHA 7102.
 - PARA A CALAFETAÇÃO DOS CAIXILHOS, SUGERIMOS UTILIZAR "SIKA-FLEX 101 SELA PLUS - SIKA" (CONFIRMAR COM EMPRESA ESPECIALIZADA EM IMPERMEABILIZAÇÃO).
 - É RECOMENDADO A REMOÇÃO EM SUA TOTALIDADE E DO EMBOÇO E SUAS CAMADAS AUXILIARES, SOBRE ALVENARIA E CONCRETO, EM VIRTUDE DAS CONSTATAÇÕES REFERENTES AO DESLOCAMENTO E RUPTURA DA SEÇÃO DO REVESTIMENTO.
 - EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO DAS SUPERFÍCIES COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRÍLICA 3 (TRES) DEMIADAS.
 - NAS PRUMADAS 1A, 2A, 3A, 4A, 1B, 2B, 3B, 4B, PREVER PONTOS PRINCIPAIS DE ANCORAGENS DA FACHADA VENTILADA NA VIGA EM CONCRETO ARMADO. UTILIZAR ALVENARIAS PARA PONTOS DE ANCORAGENS SECUNDÁRIOS COM REFORÇO PORTUAL EM GRAUTE.
 - DETALHES NA FOLHA 7102.

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS DAS FACHADAS

FACHADA VENTILADA EM PORCELANATO TÉCNICO ELIANE, MATERIA PETRÓLEO NA 60X120 CM.
 OPÇÃO: PORCELANATO TÉCNICO PORTOBELLO, MINERAL BLACK 120 X 120 NAT

PRUMADAS FRONTAIS E POSTERIORES A E B
 LATERAIS 4A, 4B, 1A E 1B


FACHADA VENTILADA EM PORCELANATO TÉCNICO ELIANE, MATERIA TITÂNIO NA 60X120 CM.
 OPÇÃO: PORCELANATO TÉCNICO PORTOBELLO, MINERAL PORTLAND 90 X 90 NAT

PRUMADAS 2A, 3A, 2B E 3B

FACHADA VENTILADA EM PORCELANATO TÉCNICO ELIANE, MATERIA CARBONO NA 60X120 CM.
 OPÇÃO: PORCELANATO TÉCNICO PORTOBELLO, MINERAL GRAFITE 90 X 90 NAT RET

PLATIBANDA, CONFORME PROJETO BÁSICO

OBS.: AS MARCAS APRESENTADAS APRESENTAM DIFERENÇAS NA MODULAÇÃO DAS PLACAS, TENDO SIDO O PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA DESENVOLVIDO COM REFERÊNCIA NAS MODULAÇÕES DO PORCELANATO "ELIANE", CASO SE OPTE PELA MARCA "PORTOBELLO" DEVERÃO SER FEITAS ALTERAÇÕES NO PROJETO.

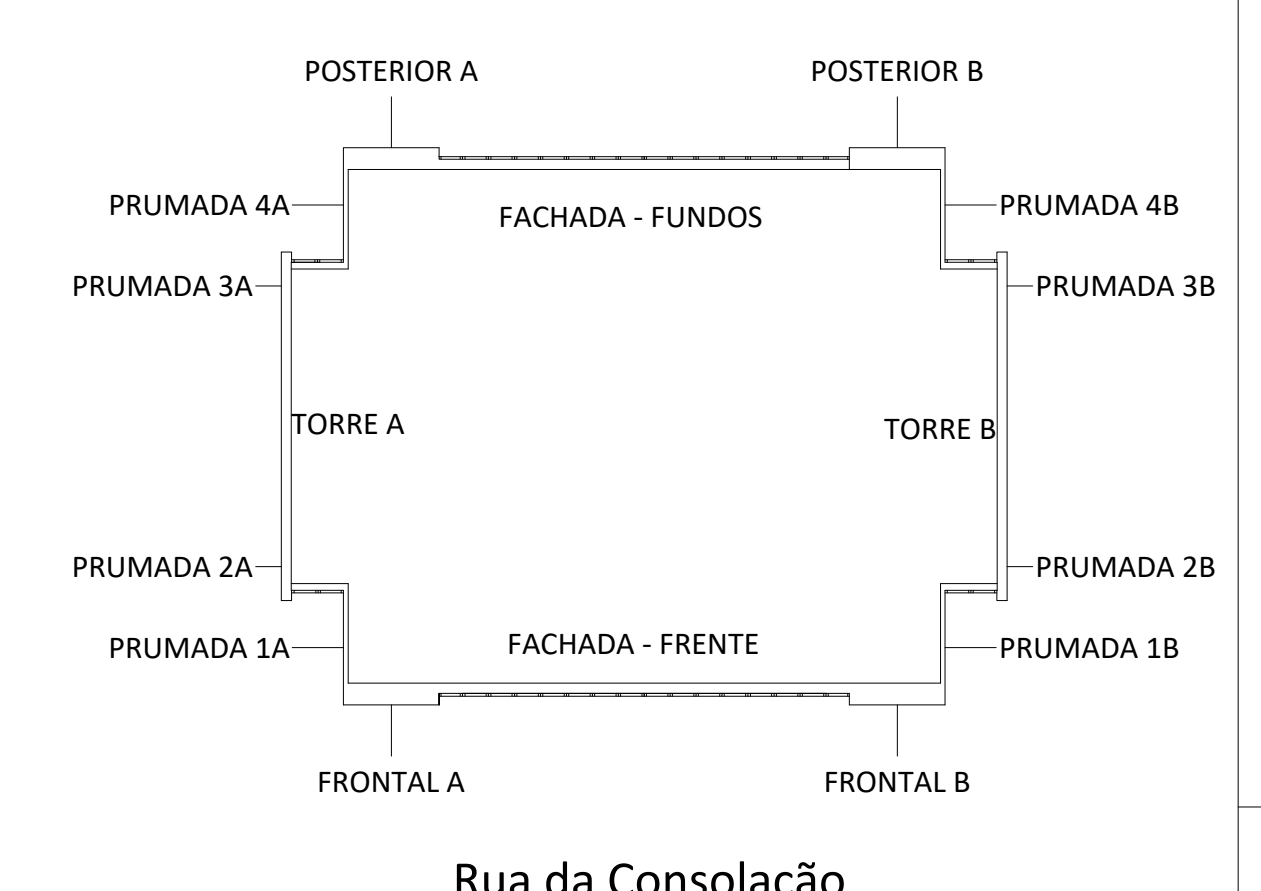

REVISÃO	DATA	MODIFICAÇÃO	NOTAS
01	20/10/2024	DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS DE FACHADA.	[A. R. R.]
02	20/10/2024	DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS DE FACHADA.	[A. R. R.]
03	20/10/2024	DEFINIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS E ACABAMENTOS DE FACHADA.	[A. R. R.]

RETROFIT EDIFÍCIO TRT-SP / 2. REGIÃO

ED. TRT-SP
 RUA DA CONSOLAÇÃO, 1.272

ELEVAÇÕES
 PAGINAÇÃO DO PORCELANATO

ARQ R
 2101 03

DELBIANCO ARQUITETOS

2025-ARQ-SP-2101-03-REV-003.dwg

